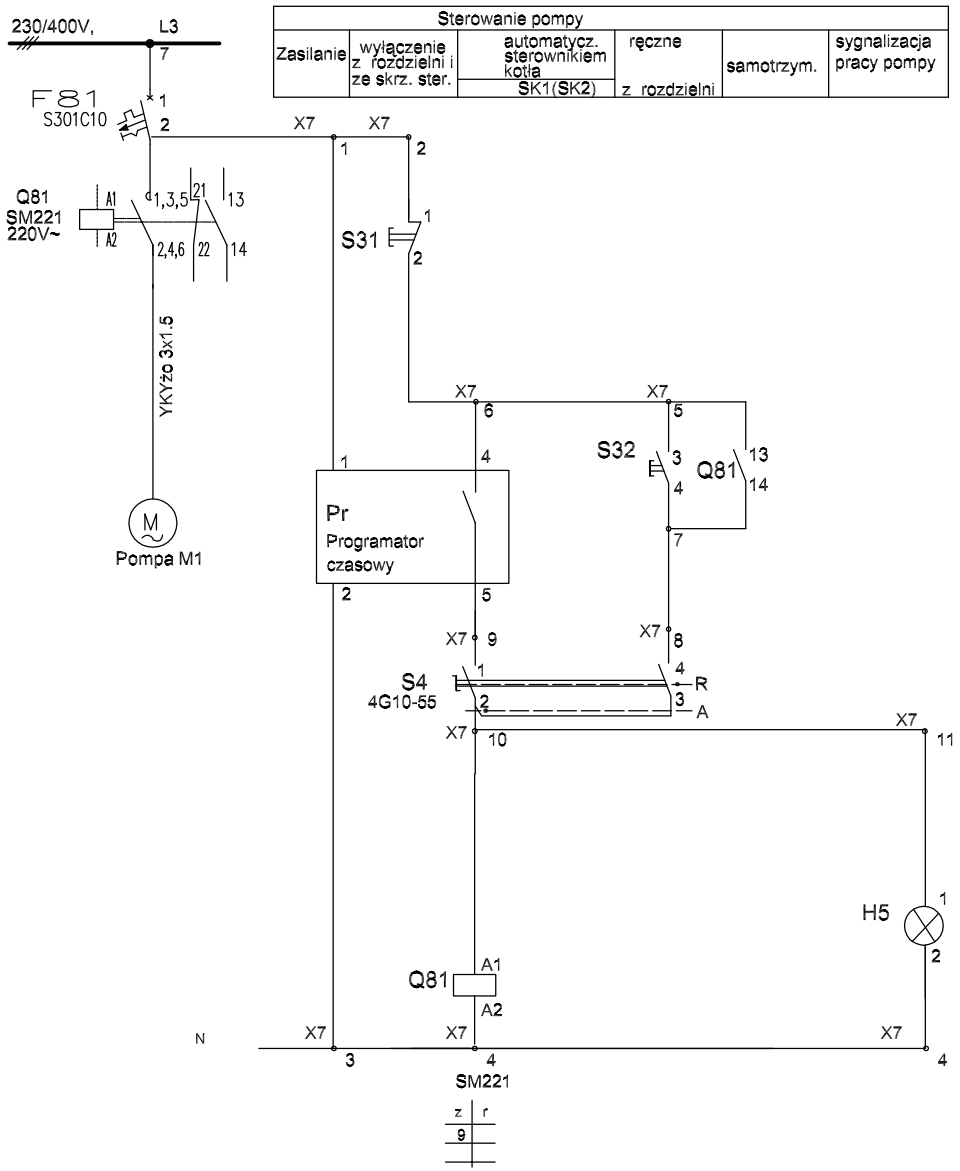

Sterowanie pompy					
Zasilanie	wyłączenie z rozdzielni i ze skrz. ster.	automatycz. sterownikiem kotła SK1(SK2)	ręczne z rozdzielni	samotrzym.	sygnalizacja pracy pompy

Oznaczenia
X7 - listwa w rozdzielni 0,4kV w polu nr 7

Uwagi :
1. Stycznik Q81 jest aparatem istniejacym w rozdzielni

P.P.U. Ciepłotech ARTGORA			Obiekt: Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach
	Nazwisko i Imię Nr uprawnień budowl.	Data i podpis	Projekt bud–wyk przebudowy kotłowni węglowej na gazową
projektował:	mgr inż Sylwester Brodka upr. bud. 547/72/Kt	08.2010	Sterowanie pompy recyrkulacyjnej Schemat zasadniczy
sprawdził:	inż. Włodzimierz Sternal nr upr. 47/78/13970 B-B	08.2010	Podz. / nr rys. E4