


**UWAGI:**

- 22/60/0,2 - grzejniki istniejące
- 22/60/0,2 - grzejniki projektowane
- przewody CO obieg nr 1
- przewody CO obieg nr 2
- 1 - oznaczenie pionów dla 1 obiegu (piwnice i parter)
- 101 - oznaczenie pionów dla 2 obiegu (piętro i klatka schodowa)

Imię i nazwisko nr uprawnień:	data i podpis:	Inwestor: Gmni
Projektant mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr bud 60/62 B-B	08.2010: 	Temat: <b>Proj Inst</b>
Sprawca mgr inż. Paweł Zawajski nr upr bud 529/74 K-K	08.2010: 	podz. <b>1:100</b>
Objekt: <b>Budynne</b>		

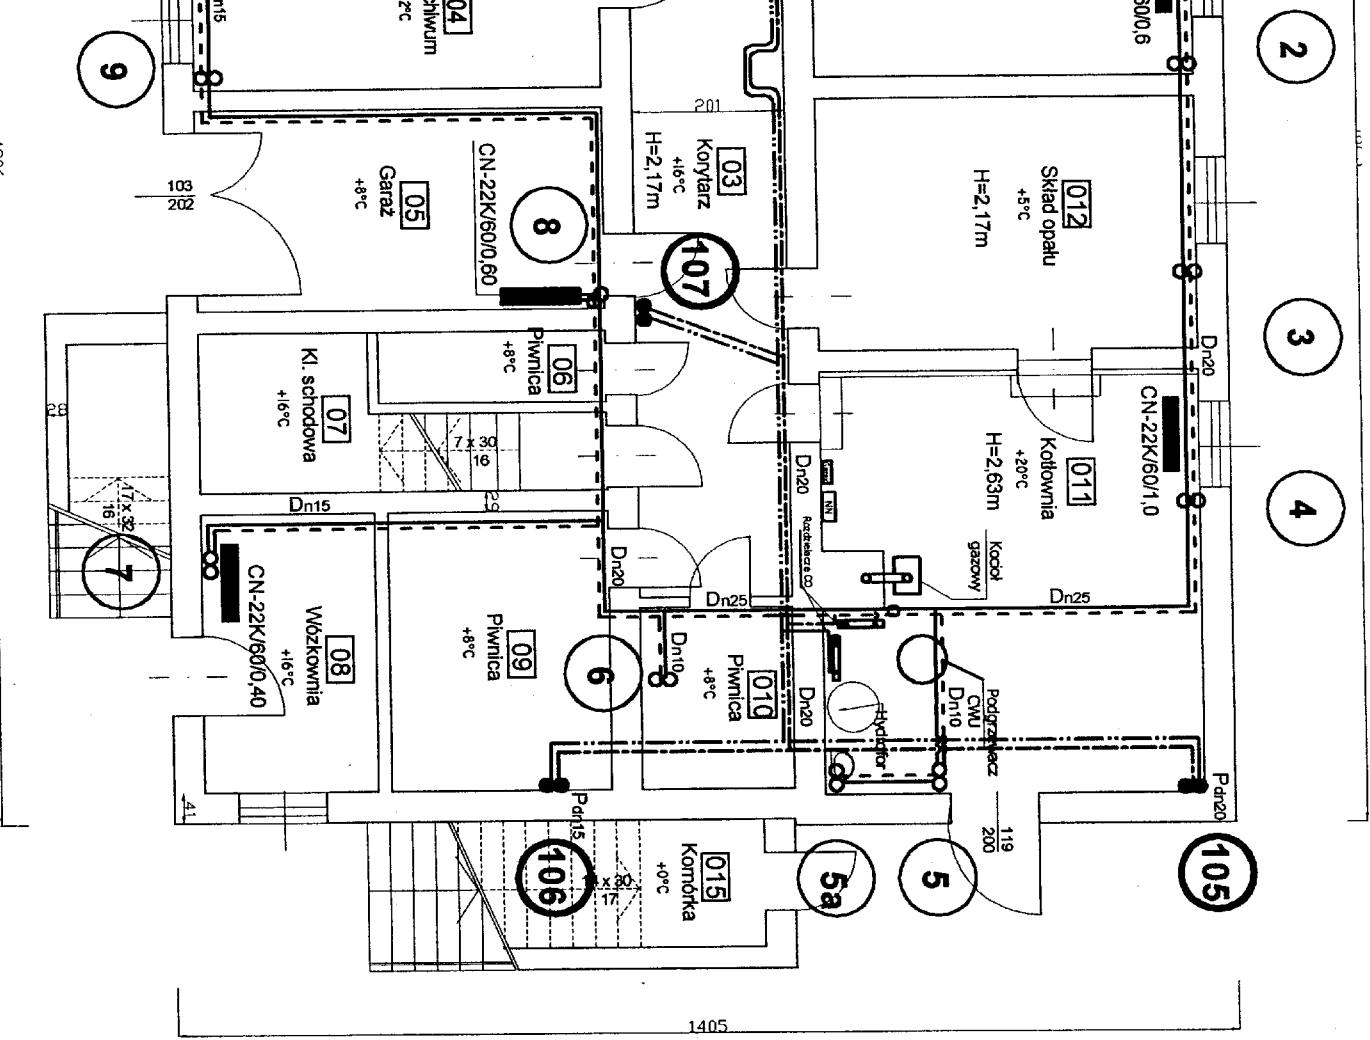

**MAGI:**

- iniki istniejące
- iniki projektowane
- wody CO obieg nr 1
- wody CO obieg nr 2
- aczenie pionów dla 1 obiegu
- aczenie pionów dla 2 obiegu
- ro i klatka schodowa)

Imię i nazwisko nr uprawnień:	data i podpis:	Investor: Gmina Łodygowice , ul. Piłsudskiego 75 34-285 Łodygowice	Temat: <b>Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji CO</b>
Projektant mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr bud 60182 B-B	08.2010: 	Objekt: <b>Budynek OZ w Pietrzykowicach ul Jana Pawła II 100</b>	
Sprawdził mgr inż. Paweł Zawajacki nr upr bud 529174 KK	08.2010: 	podz. <b>1:100</b>	Nr rys: <b>1</b>
		<b>RZUT PIWNIC</b>	