

Oznaczenia aparatów	Q1		F1	Q1	Q2	Q2	Q3	Q4	Q5
Oznaczenia zacisków									
Opis	rozłącznik główny	lampka sygn.	ochronnik przebieg kl. II i III	tablica TK	wył. ochronny	ośw. sala 106, sanitariaty	ośw. sala 107, zaplecze, Dyrektor, korytarz	gn. ogólne sala 107	gn. ogólne sala 106
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla						3x1,5; 4x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla								YDY	

instalacje elektryczne przedszkole Łodygowice Tablica TP1	Nr. projektu:		C		F	
	Nr. rysunku:	6	B		E	
	Data:		A	upr. 90/98 BB	D	
	Autor:	inz. Antoni Golek	Nr. akrusza:		1 / 3	

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



Oznaczenia aparatów	Q6	Q7							
Oznaczenia zacisków									
Opis	gn. wtyk. Dyrektor	gn. wtyk. socjalne							
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3x2,5								
Typ kabla									

instalacje elektryczne przedszkole Łodygowice

Tablica TP1

Nr. projektu:

C

F

Nr. rysunku:

6

B

E

A upr. 90/98 BB

D


Data:

Autor:

inz. Antoni Golek

Nr. akusza:

2 / 3

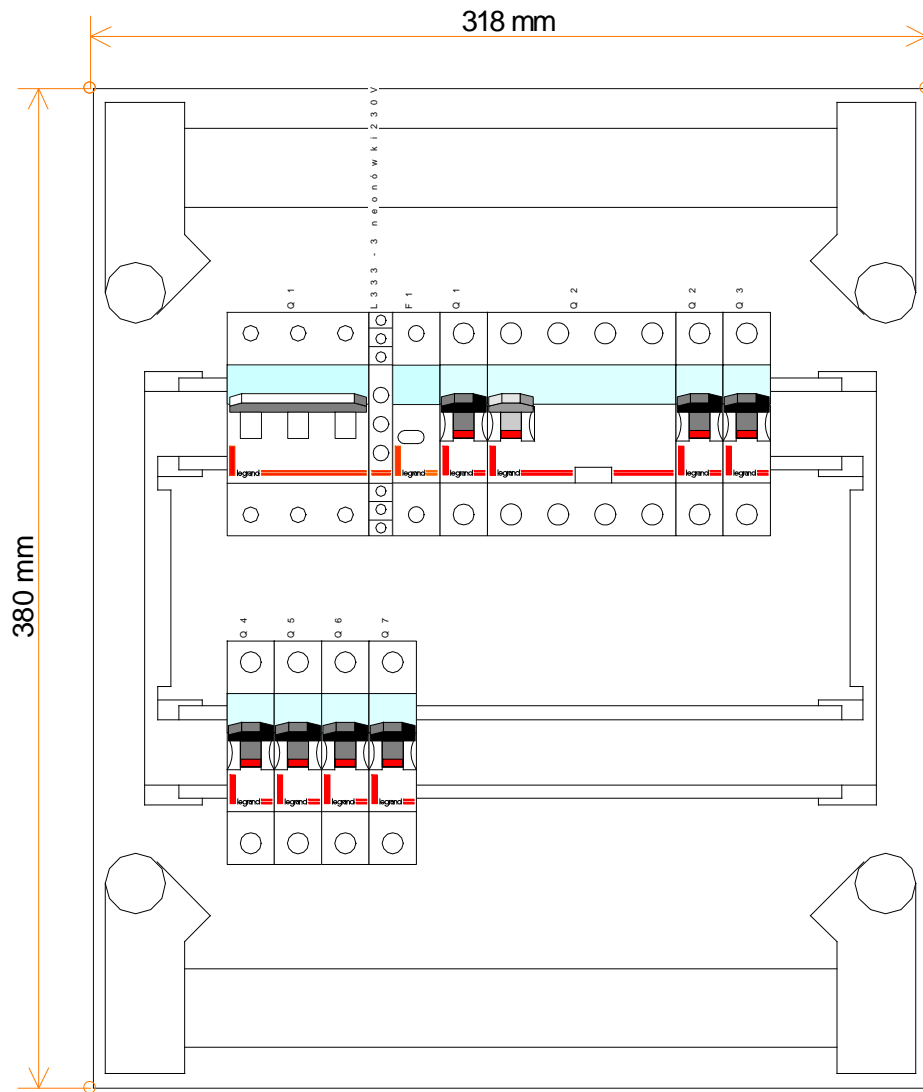

instalacje elektryczne przedszkole Łodygowice

Tablica TP1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

6

Autor:

inz. Antoni Golek

Nr. akusza:

3 / 3

C

B

A

upr. 90/98 BB

F

E

D