


Oznaczenia aparatów	Q1	F1	Q1	Q2					
Oznaczenia zacisków									
Opis	rozł. główny	ochr. przepięć kl. B+C	obw. 1	obw.2					
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3x2,5		3x1,5						
Typ kabla									

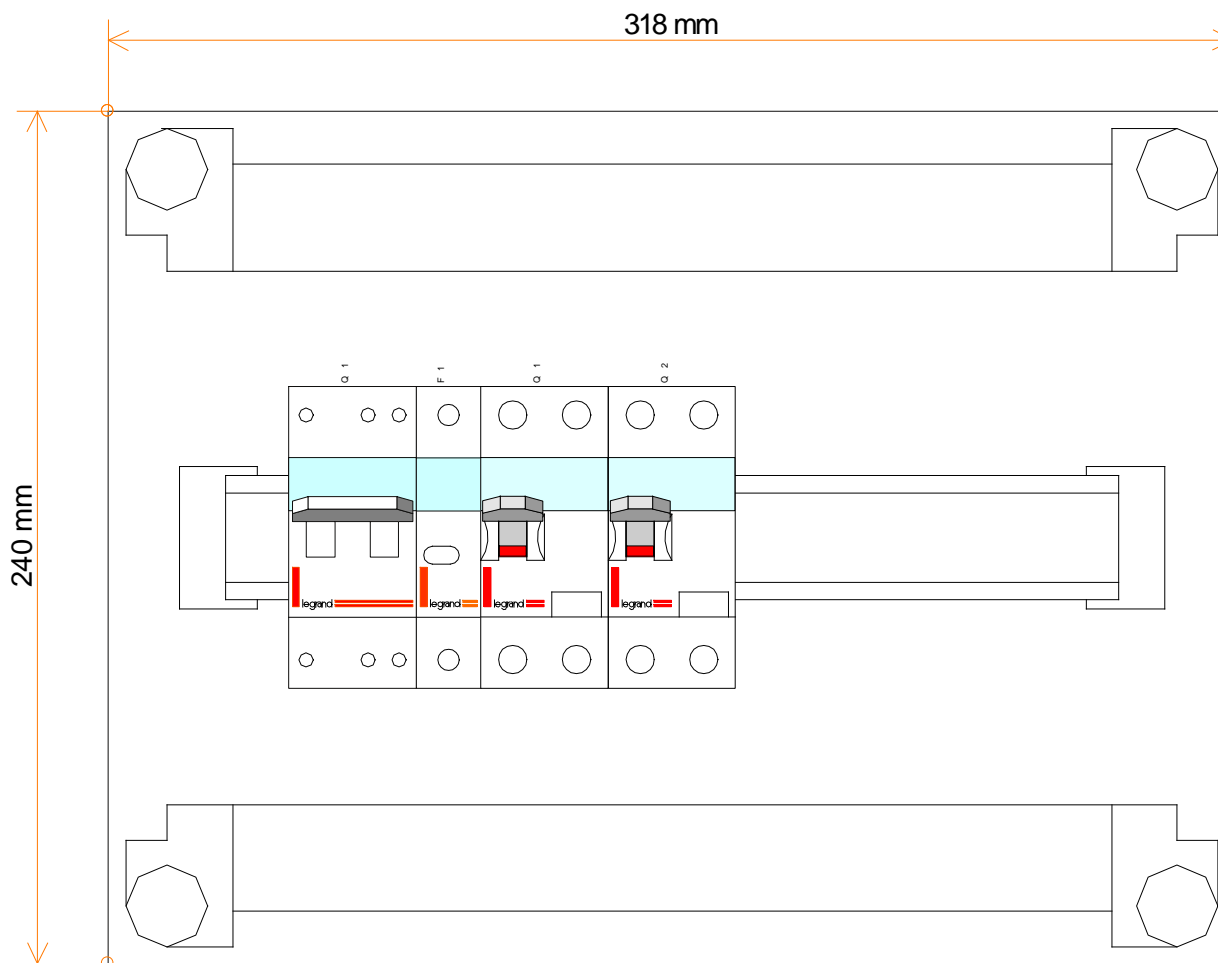

**instalacje elektryczne przedszkole Łodygowice**  
**Tablica TK**

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

6

Autor:

inz. Antoni Golek

Nr. akusza:

2 / 2

C

B

A

upr.90.98BB

F

E

D