
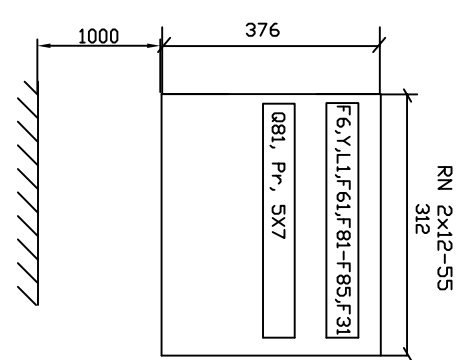


TABLICA TK
RN-2x12-55

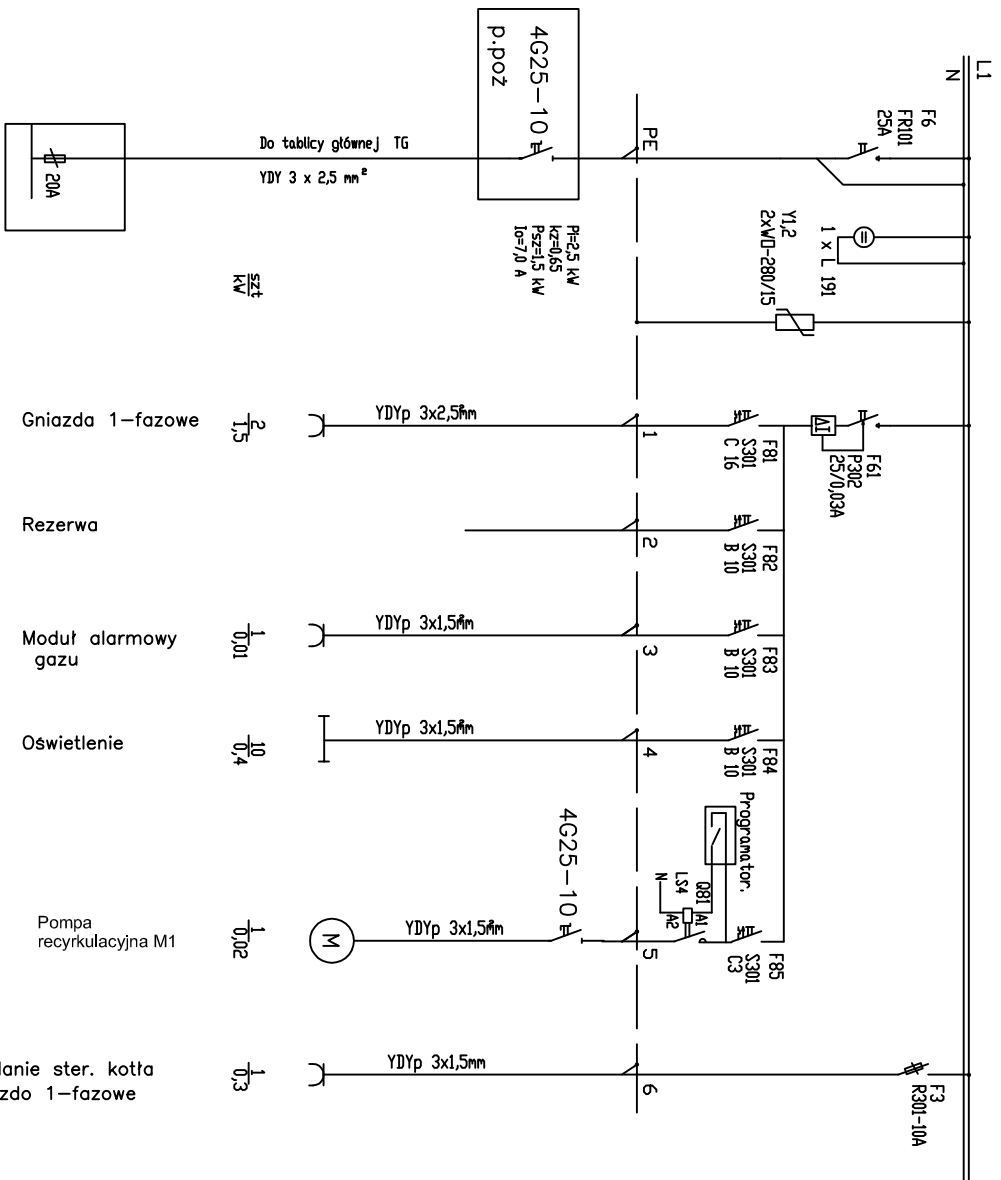

Ochrona przed porażeniem
szybkie wyłączenie zasilania
oraz wyłączniki różnicowo-prądowe
układ sieci TN-S

Projektant: mgr inż. Sylwester Brodka nr upr bud 547/72 Kt		data i podpis:	
Sprawdził: inż. W. Siemal nr upr 47/78/1390 B-B		04.2012:	
Inwestor: Gmina Łodygowice - Urząd Gminy w Łodygowicach ul. Pilsudskiego 75		Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji CO	
Obiekt: Termomodernizacja budynku szkoły w Biemej - Fili Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach 34-325 Biema ul. Szkolna		podz.: Tablica zasilająca TK Schemat strukturalny	
		Nr rys: E1	