


Oznaczenia aparatów	Q1	F1	I1	D2	D6	D7	D8	D9	
Oznaczenia zacisków									
Opis	zasil. z TW i odpływ do TP2	ochronnik przepięć tylko gniazda wtykowe	wył. różnic. (faza L1 i L2)	ośw. parter 2 zasil. domofon, brama	gn kuchnia 1	gn. parter kuchnia 2	gn. łazienka	gn. parter ogólne	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	YKY 5x6			3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Typ kabla									

**Zasilanie domki kempingowe i wiata w Zarzeczcu**

**TABLICA MIESZKANIOWA TP1**

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
Data:		A	upr 90/98 BB	D	
Autor:		inz. Antoni Golek		Nr. akrusza: 1 / 2	

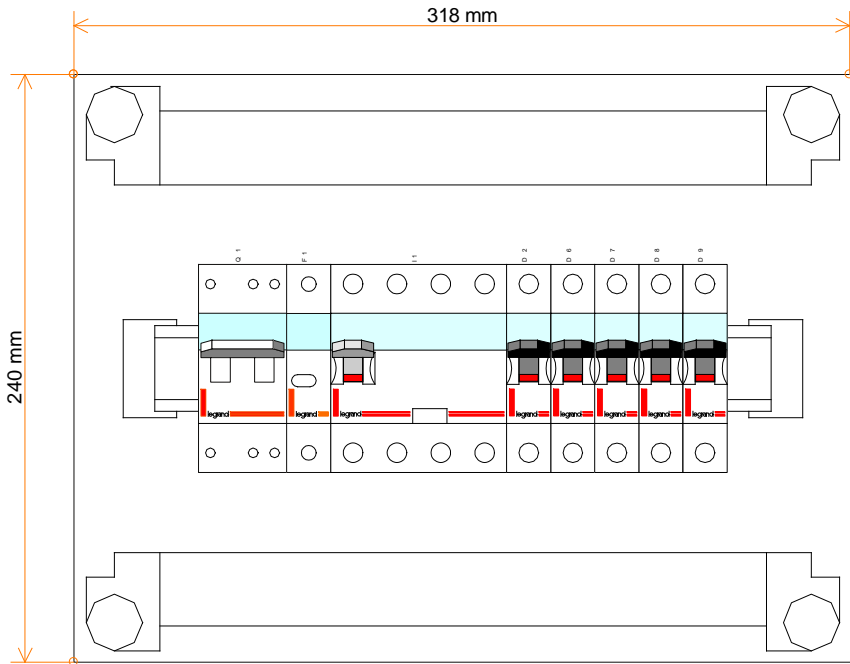

**Zasilanie domki kempingowe i wiata w Zarzeczcu**

**TABLICA MIESZKANIOWA TP1**

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
Data:		A	upr 90/98 BB	D	
Autor:		inz. Antoni Golek		Nr. akrusza: 2 / 2	